




Afstöðumynd 1:500

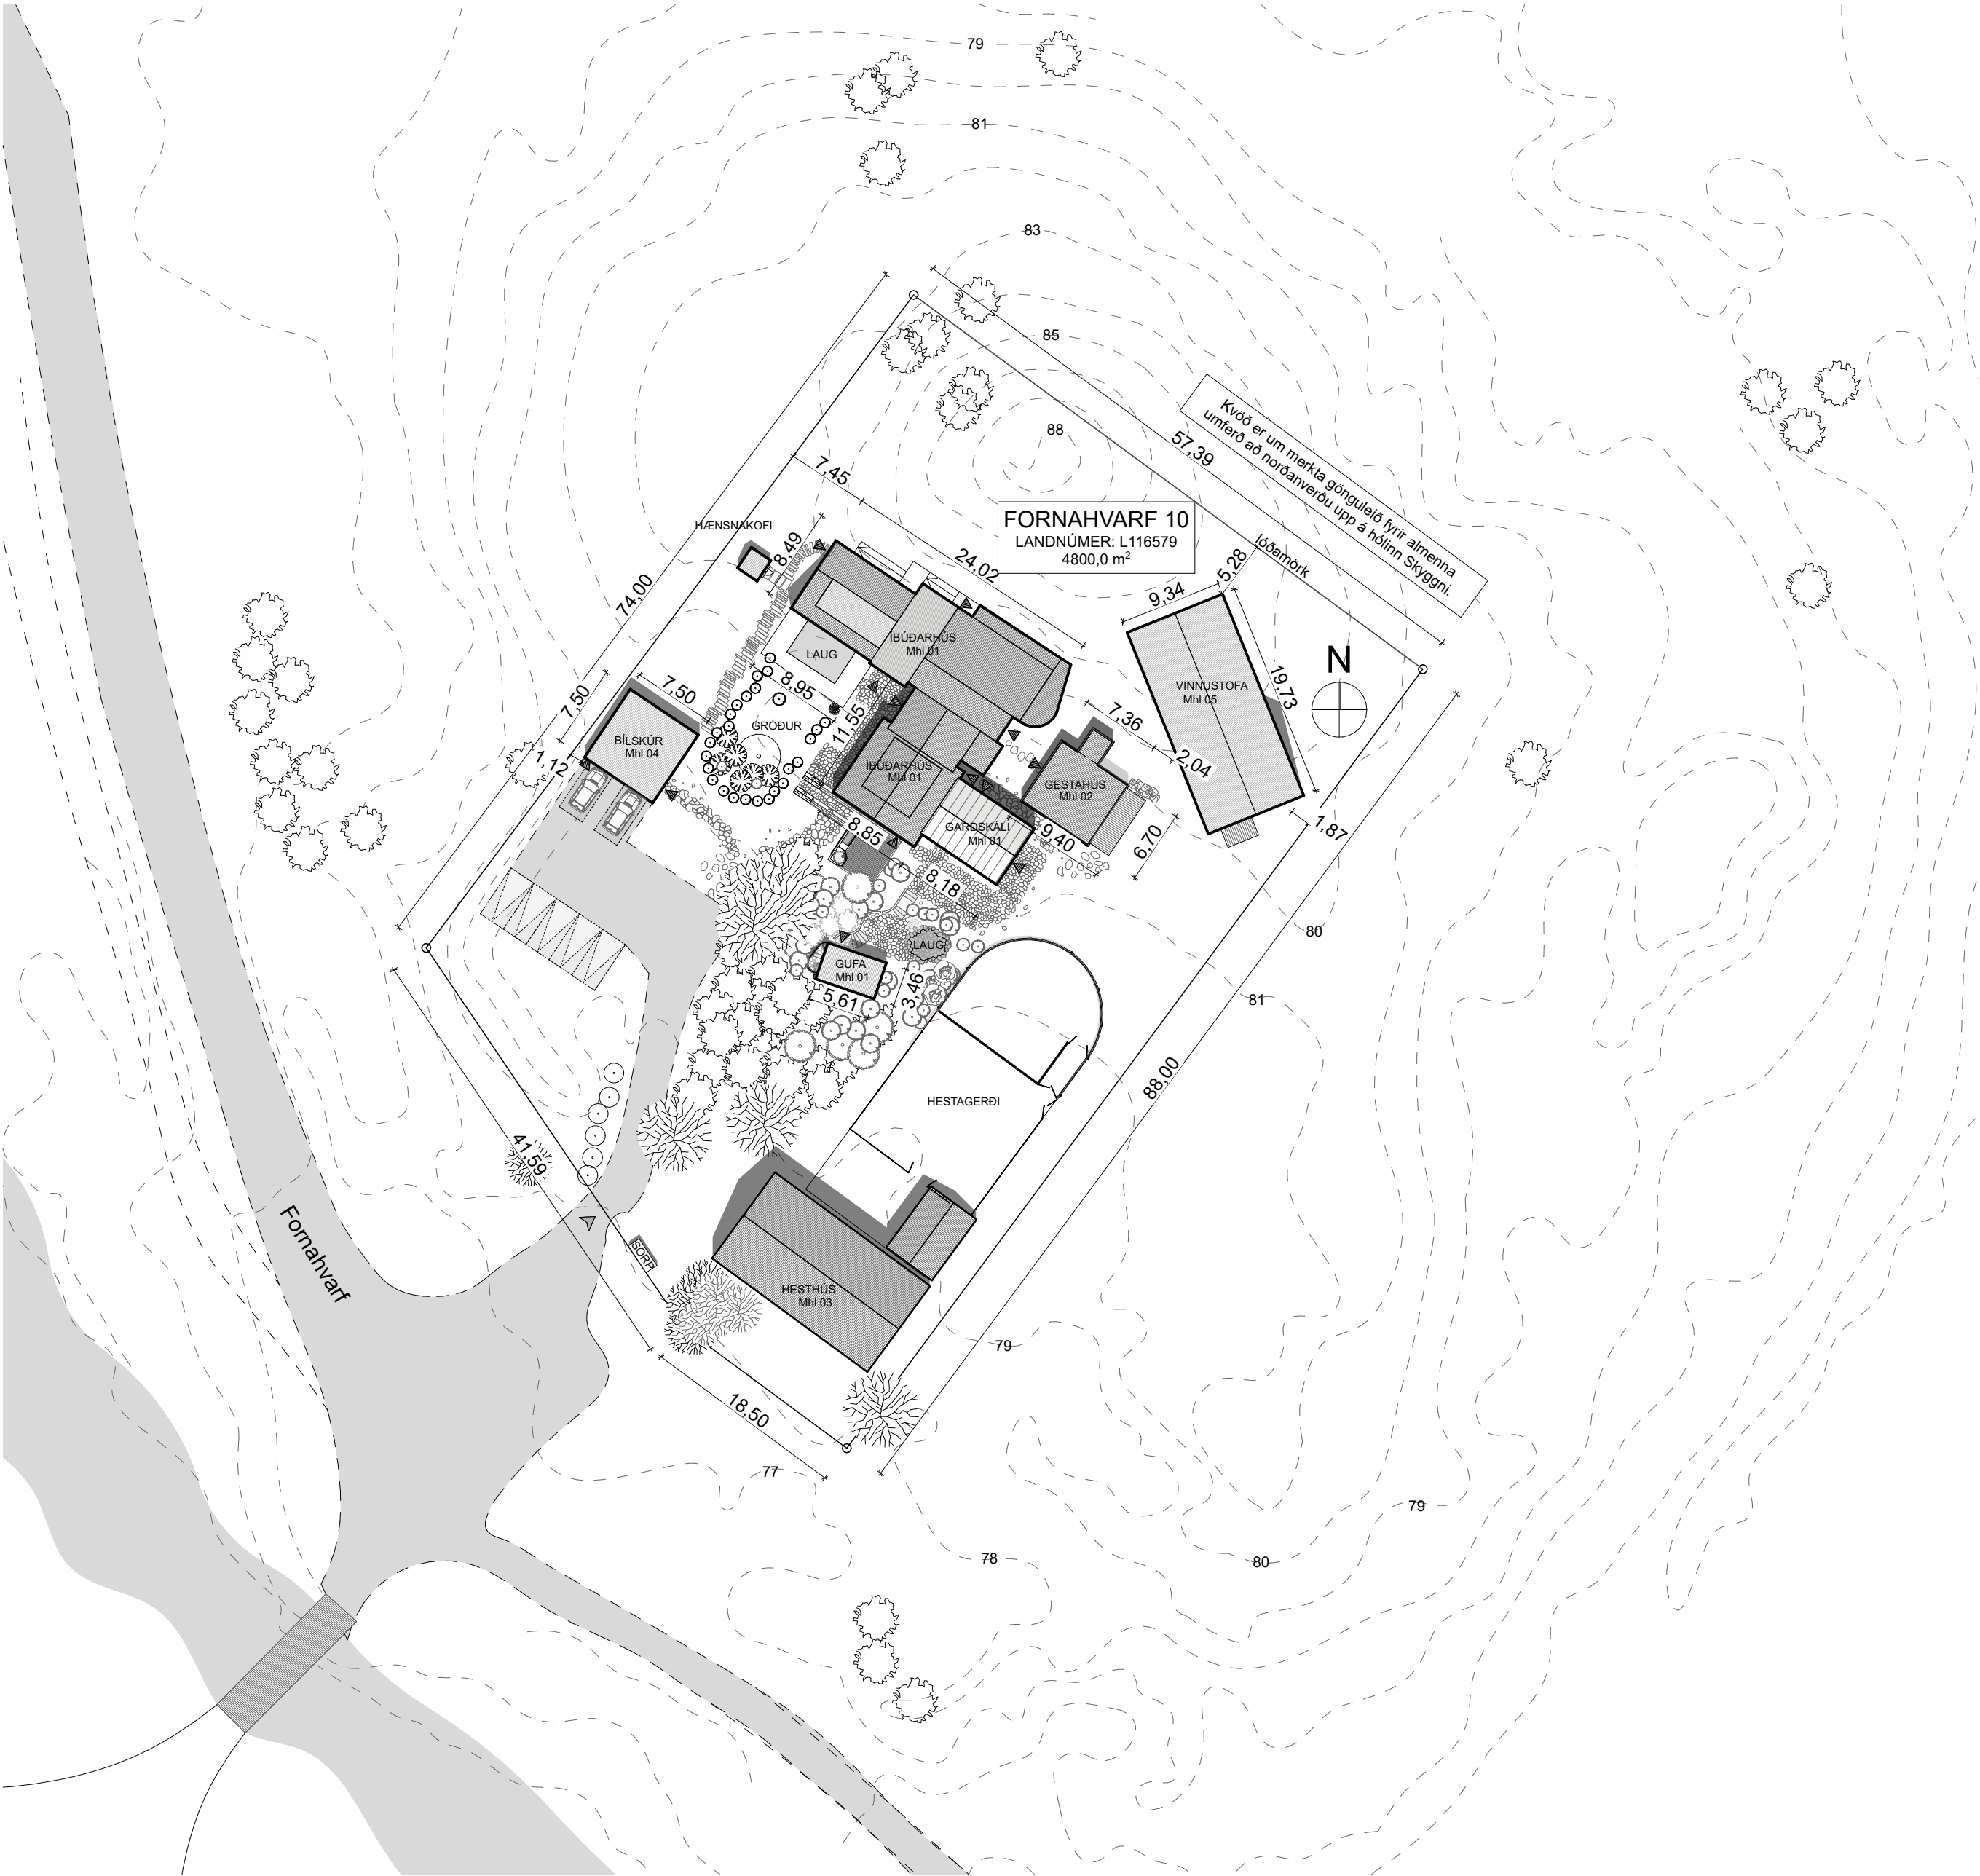

FORNAHVARF 10 (SKYGGNIR), KÓPAVOGUR

BYGGINGARLÝSING:

Sótt er um leyfi til að byggja nýjan hluta aðalhússins og um leyfi fyrir nýju gufubaði og bílskúr. Einnig eru lagðar inn reyndarteikningar með útlitsbreytingu af núverandi hluta aðalhúsi og gestahúsi. Breytingar á þeim húsum koma að miklu leyti til vegna mikils viðhalds.

Núverandi hús

Aðalhús og viðbygging eru timburhús á steinsteyptum grunni reist árið 1990. Þessum húsum hefur verið breytt nokkuð frá samþykktum uppdráttum og eru með. teikningar reyndarteikningar. Hluti glugga er endunýjaður og ný hurð sett á suðurhlíð. Húsið ásamt þaki viðbyggingar er klætt með lóðréttri svartmálaðri reisisúð en torþak á aðalhúsinu. Garðskáli er endurbýggður og gerður úr svörtu álkerfi. Hann stendur við suðausturhlíð aðalhússins.

Austan við garðskálann stendur gestaskáli sem reistur var 1988 úr timburgrind á steinsteyptum undirstöðum. Meðf. teikningar eru reyndarteikningar. Gluggar og hurðir verða endurnýjuð og breytt. Húsið verður einnig klæddur með lóðréttri svartmálaðri reisisúð og verður með torþaki.

Í suðurhorni lóðarinnar er hesthús reist árið 1999. Það er timburhús á steinsteyptum sökkli og klætt með lárréttri vatnasklæðningu. Engar breytingar eru fyrirhugaðar þar fyrir utan að skipta út útveggjaklæðningu vegna viðhalds.

Nýbyggingar

Neðar í landinu, suðvestan við húsinn verður nýtt steinsteypt gufubað klætt með svartmálaðari reisisúð og með torþaki.

Nýr hluti aðalhússins verður byggður norðan megin við núverandi aðalhúsið. Allur nýi hlutinn verður steinsteyptur, með grænu þaki, klæddur með sjónsteypu, timbri eða Corten-stáli.

Einnig verður byggður bílskúr.

Opinber skráning:

Stgr. 1000-1-24200100 Lnr. L116579 Mhl 01, 02 og 03

Notkun:

Einbýlishús með gestaskála og bílskúr. Hesthúsi.

Stærðir, samtals:

	D5 m² (A)	D5 m² samtals	D11 m³
Mhl 01 - íbúðarhús	617,1	677,9	1982
Mhl 02 - gestahús	48,0	60,7	153,7
Mhl 03 - hesthús	144	144	525
Mhl 04 - bílskúr	56,3	56,3	183,2
Mhl 05 - vinnustofa	185,5	185,5	723,5
SAMTALS	1050,9	1124,4	3567,4

Lóð og aðkoma:

Lóðin er 4800,0 m² að stærð í nágrenni við Elliðavatn. Efsti hluti Skyggis er innan lóðarinnar og hefur almenningur aðgengi að honum að norðanverðu. Lóðin hallar til suðurs í átt að Elliðaánn.

Lóðin liggur í enda Fornahvarfs og er aðkoma að lóðinni í suðvestur enda hennar. Á lóðinni er byggingarreitur samkvæmt deiliskipulagi, og er mannvirkio allt innan hans. Nýtingarhlutfall lóðar er 1124,4 m² / 4800,0 m² = **0,23**

Bílastæði og bifreiðageymslur:

Gert er ráð fyrir að allt að 5 bílastæðum á lóð. Ekki er gert ráð fyrir sérstöku bílastæði fyrir hreyfihamlaða á lóð. Bílskúr verður byggður á lóðinni.

Burðarkerfi og byggingarefni:

Megin byggingarefni og burðarkerfi eldri mannvirkja á lóðinni er timbur, en stálvirki verður bætt við til styrkingar þar sem þarf. Til dæmis að vega upp á móti auknum þyngslum sem fylgja torþaki. Nýr hluti aðalhússins verður staðsteyptur. Garðskálinn er sjálfbærandi álkerfi með styrktarbita í mæninum sem tengist í burðarkerfi aðalhússins. Gufubað er með staðsteypta útveggi og þak. Allir sökkjar og botnplötur eru staðsteypt á fastan berandi jarðveg.

Handrið, stoðveggir:

Steinsteyptur stoðveggur fylgir halla landsins og heldur jarðvegi frá afdrepi við heitann pott, stoðveggurinn heldur síðan áfram og stallast niður að gufubaði.

Einangrun:

Ekki er átt við þá einangrun sem fyrir er í eldri húsunum nema að þörf þyki. Sökkjar á nýbyggingum eru 200 mm einangraðir að innanverðu með 100 mm einangrunarplasti (polystyren) með rúmpýngd 24 (kg/m³) eða sambærilegt. Botnplötur er 120-200 mm og einangraðar að neðanverðu með 200 mm polystyreneinangrun með rúmpýngd 24 (kg/m³) eða sambærilegt. Veggir eru einangraðir að utanverðu. Þak á gufubaði er einangrað með sniðskorninni EPS einangrun eða sambærilegri. Ofan á einangrun kemur heilsóðinn þakdúkur, þakfni í flokki-T skv. ÍST EN 13501-5. Yfirborð útveggja nýbygginga að innanverðu verður með grófri múraferð. Að utanverðu verða veggir garðskálans múrhúðaðir, en veggir gufubaðsins verða eins og aðalhúsið og gestahúsið með standandi svartmálaðri reisisúð. Við varmatapsútreikninga er tekið mið af eftirfarandi og uppfylla ÍST 66:

Byggingarhluti	Leyft hámark U-gildis (W / m² K)	
	Ti ≥ 18°C	18°C ≥ Ti ≥ 10°C
Þak	0,20	0,30
Útveggur	0,40	0,40
Léttur útveggur	0,30	0,40
Gluggar	2,0	3,0
Hurðir	3,0	engin krafa
Ofanljós	2,0	3,0
Gólf á fyllingu	0,30	0,40
Gólf að upphituðu rými	0,30	0,40
Gólf að útilofti	0,20	0,40
Útveggir, vegið meðaltal	0,85	engin krafa

Brunavarnir:

Byggingin mun virða eldvarnarkröfur til burðarvirkis (REI 90) og innveggja (REI 60). Allar innanhúsklæðningar umfram þær sem getið er um hér að ofan eru í flokki 1. Reykskynjarar og handslökkvibúnaður verður settur í húsið í samræmi við reglugerð. Komið er fyrir þjörgunaropi úr svefnherbergi á efri hæð aðalhússins í samræmi við gr. 9.5.5 112/2012.

Hljóðvísir:

Húsið uppfyllir hljóðvistarflokk C samkv. ÍST 45. Við ákvörðun á staðsetningu á pípum, tækjum og stjórnbúnaði skal tryggð að hávaði frá þeim valdi ekki óþægindum í byggingunni eða umhverfi hennar. Tekið er mið af leiðbeiningablaði Mannvirkjastofnunar nr. 11.1.2.

Öryggisbúnaður:

Ekki verður um sérstakan öryggisbúnað í húsinu að ræða, svo sem brunaviðvörðunakerfi, vatnsúðakerfi, innbrotsviðvörðun eða reyklosunarbúnað.

Tæknibúnaður:

Ekki er um sjálfvirkan tæknibúnað að ræða í húsinu. Lofttræst er um glugga.

Algild hönnun:

Ekki er leitast sérstaklega eftir því að hanna húsið útrá viðmiðum algildrar hönnunar þar sem um er að ræða gamalt hús með tröppum og stigum, auk þess sem landhalla á lóð gerir hana torfæra.

Frágangur lóðar:

Frágangur lóðar verður í samræmi við aðaluppdrátt. Bílastæði við aðkomu lóðar eru malarlögð. Aðgengi að sorplátum og gangstétt er hellulagt. Há grenitré mynda skjólgott svæði við gufubað og heitann pott. Sunnan við aðalhúsið er timburpallur með léttu yfirbyggðu timburskyggni yfir grillaðstöðu. Á göngustigum og hellulögðum svæðum á lóð verða stuðlabergshellur. Garðhönnun lagar sig að náttúrulegum halla landsins og trappast niður að heitum potti úr stuðbergssúlum með sérsníðuðu læstu loki og síðan niður að gufubaði með útisturtu. Í austurenda lóðarinnar er hestgerði tengt hesthúsi.

Sorp:

Gert er ráð fyrir þremur sorplátum á lóð í a.m.k. 3 metra fjarlægð frá gluggum. Um er að ræða hefðbundið heimilisorp með þeirri flokkun sem Kópavogsbær kveður á um. Hvað varðar meðferð hættulegra úrgangsefna þá er vísað til endurvinnslustöðva.

+Arkitektar

Fornahvarf 10

Kópavogur

Afstöðumynd



dags. 10.1.2023

mkv. 1:500

teikn. ApS / AB / AMK

verknr. 2004



100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100




100

100

100

100



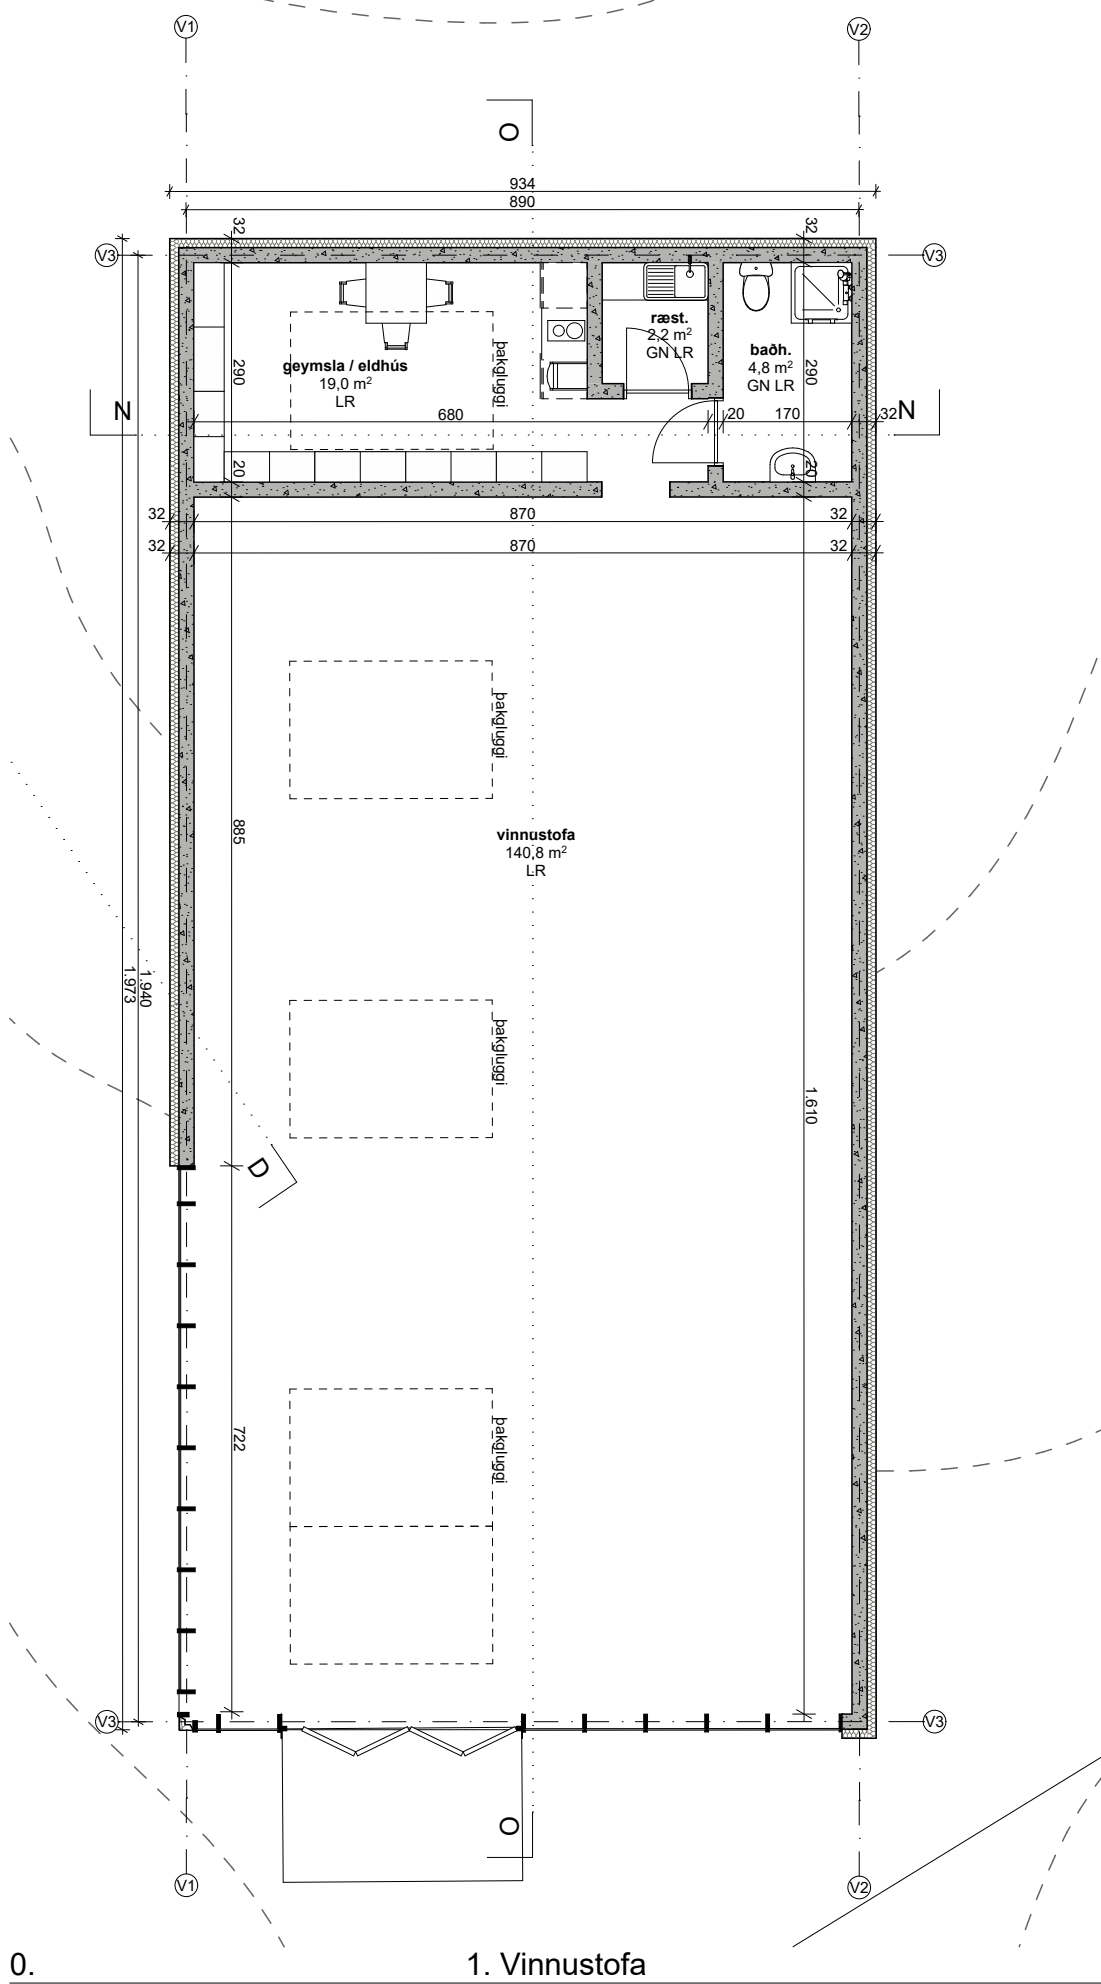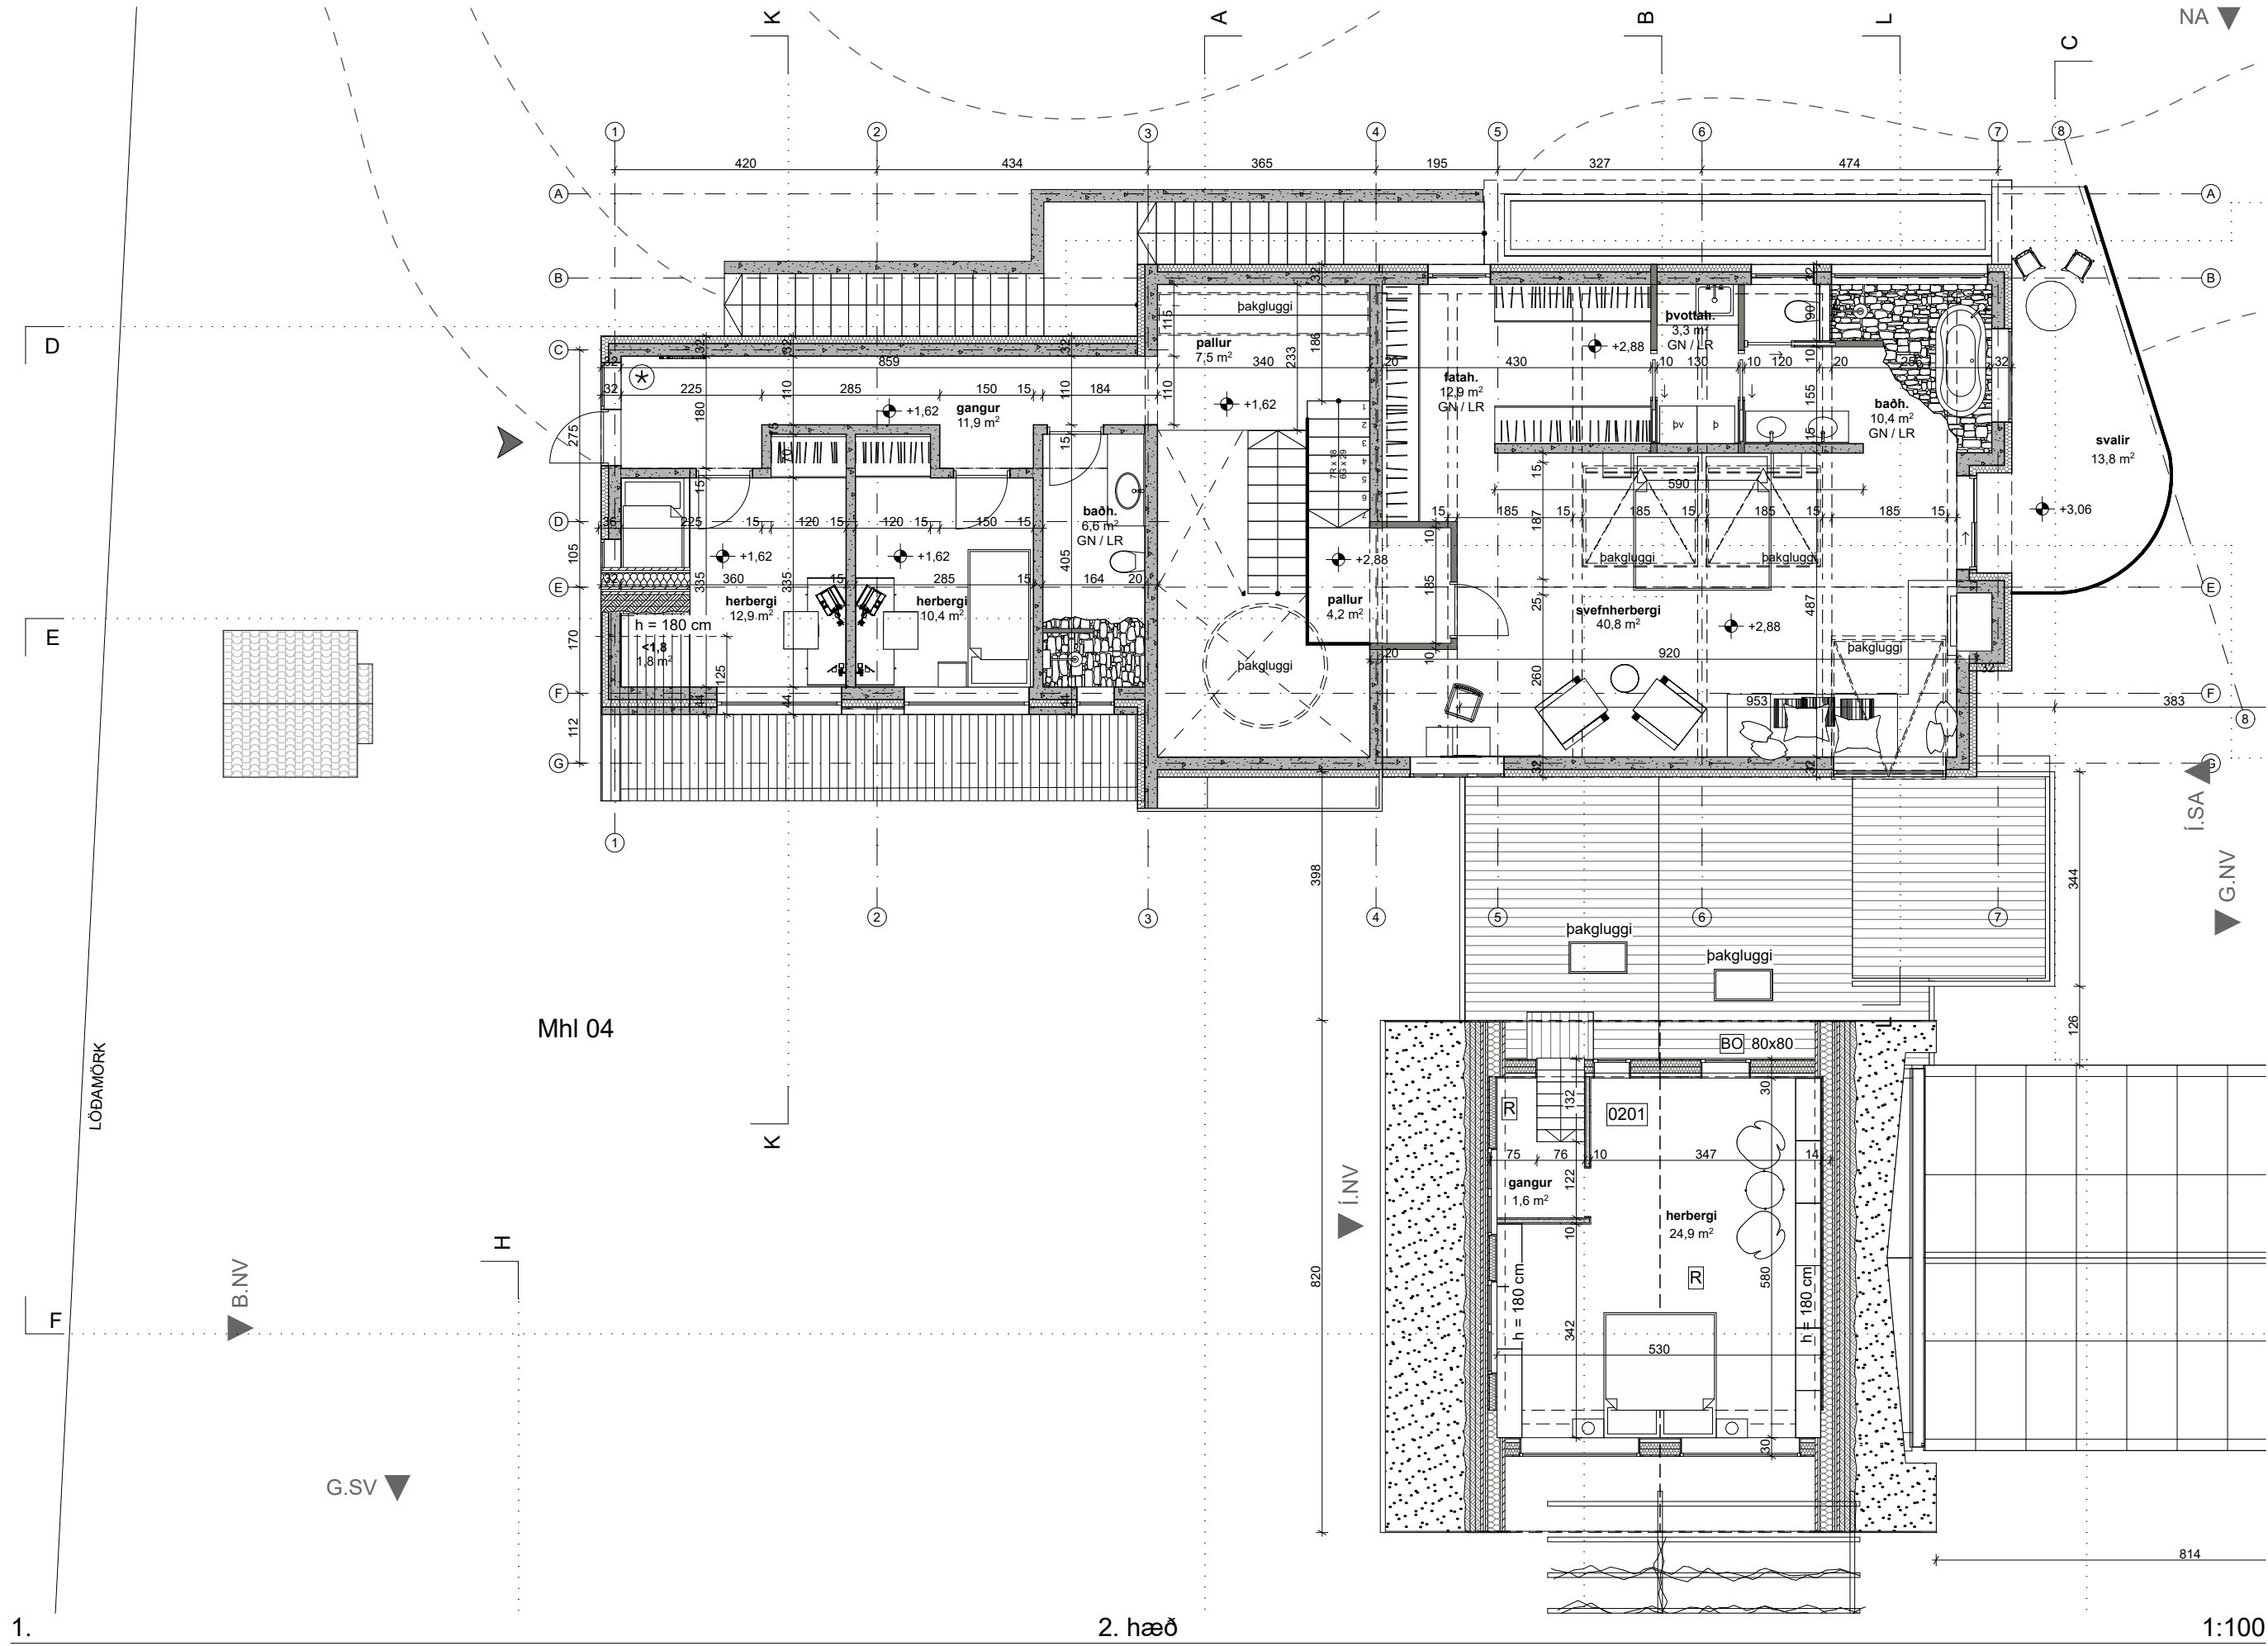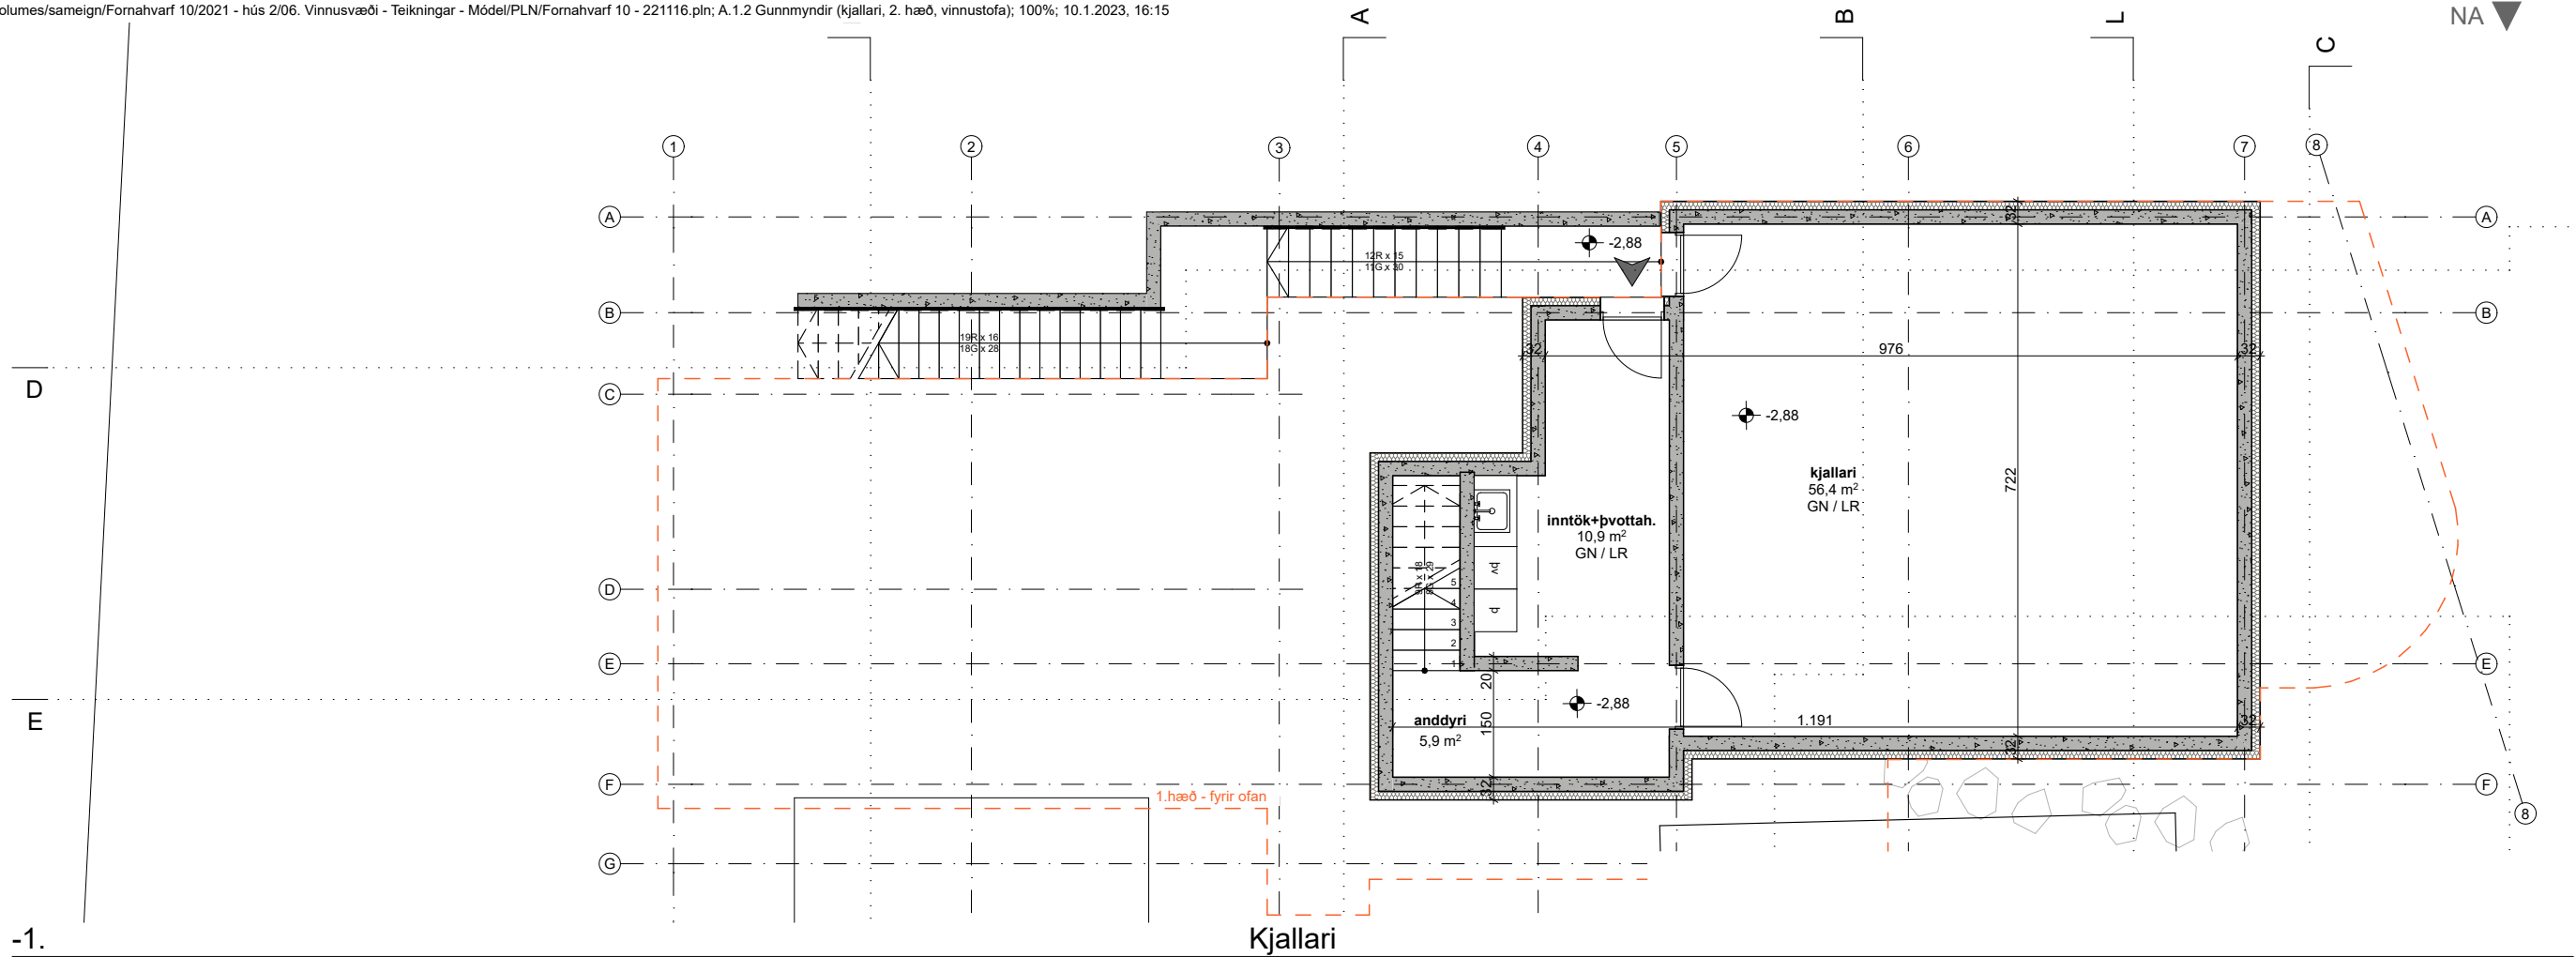

+Arkitektar

Fornahvarf 10
Kópavogur

Gunnmyndir (kjallari, 2. hæð, vinnustofa)



dags.	10.1.2023
mkv.	1:100
teikn.	AB/S / AB / AMK
verknr.	2004